



認定番号 2510-152001-81

認定合格証

緊結部付布材

MNL-18

(MNL-15

MNL-12

MNL-09

MNL-06

MNL-04

MNL-03

MNL-02

MNL-18M

MNL-15M

MNL-12M

MNL-09M

MNL-06M

MNL-04M

MNL-03M

MNL-02M)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2025年10月31日

株式会社エムティオー近畿 殿
(本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2510-152001-8101

発行日：2025年10月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊 康男



- 申請者 株式会社エムティオー近畿
- 工場名 本社工場
- 種類、型式及び数量 緊結部付布材 MNL-18 5本
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2025年10月2日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 緊結部及びその取付部の強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	—
認定基準による値	強度 9.00 kN 以上					平均値 10.0 kN以上

(2)-2 緊結部のすべり量及び引き抜き強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
荷重7.0kNにおけるすべり量[mm]	0	0	0	0	0	—
強度[kN]	25.15	24.55	26.03	25.23	27.20	25.6
認定基準による値	すべり量	5mm 以下				
	強度	強度 9.00 kN 以上				

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし



認定番号 2510-152001-83

認定合格証

緊結部付ブラケット(固定型)
MNLBK-40

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2025年10月31日

株式会社エムティオー近畿 殿
(本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男





試験番号 2510-152001-8301

発行日 : 2025年10月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊 康典



- 申請者 株式会社エムティオー近畿
- 工場名 本社工場
- 種類、型式及び数量 緊結部付ブラケット(固定型)MNLBK-40 8枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2025年10月2日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX


供試体組 No.	1				2				平均値
	1	2	3	4	5	6	7	8	
供試体 No.									
強度[kN]	53 中止				53 中止				—
認定基準による値	強度 27.0 kN 以上				強度 27.0 kN 以上				平均値 30.0 kN以上

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし

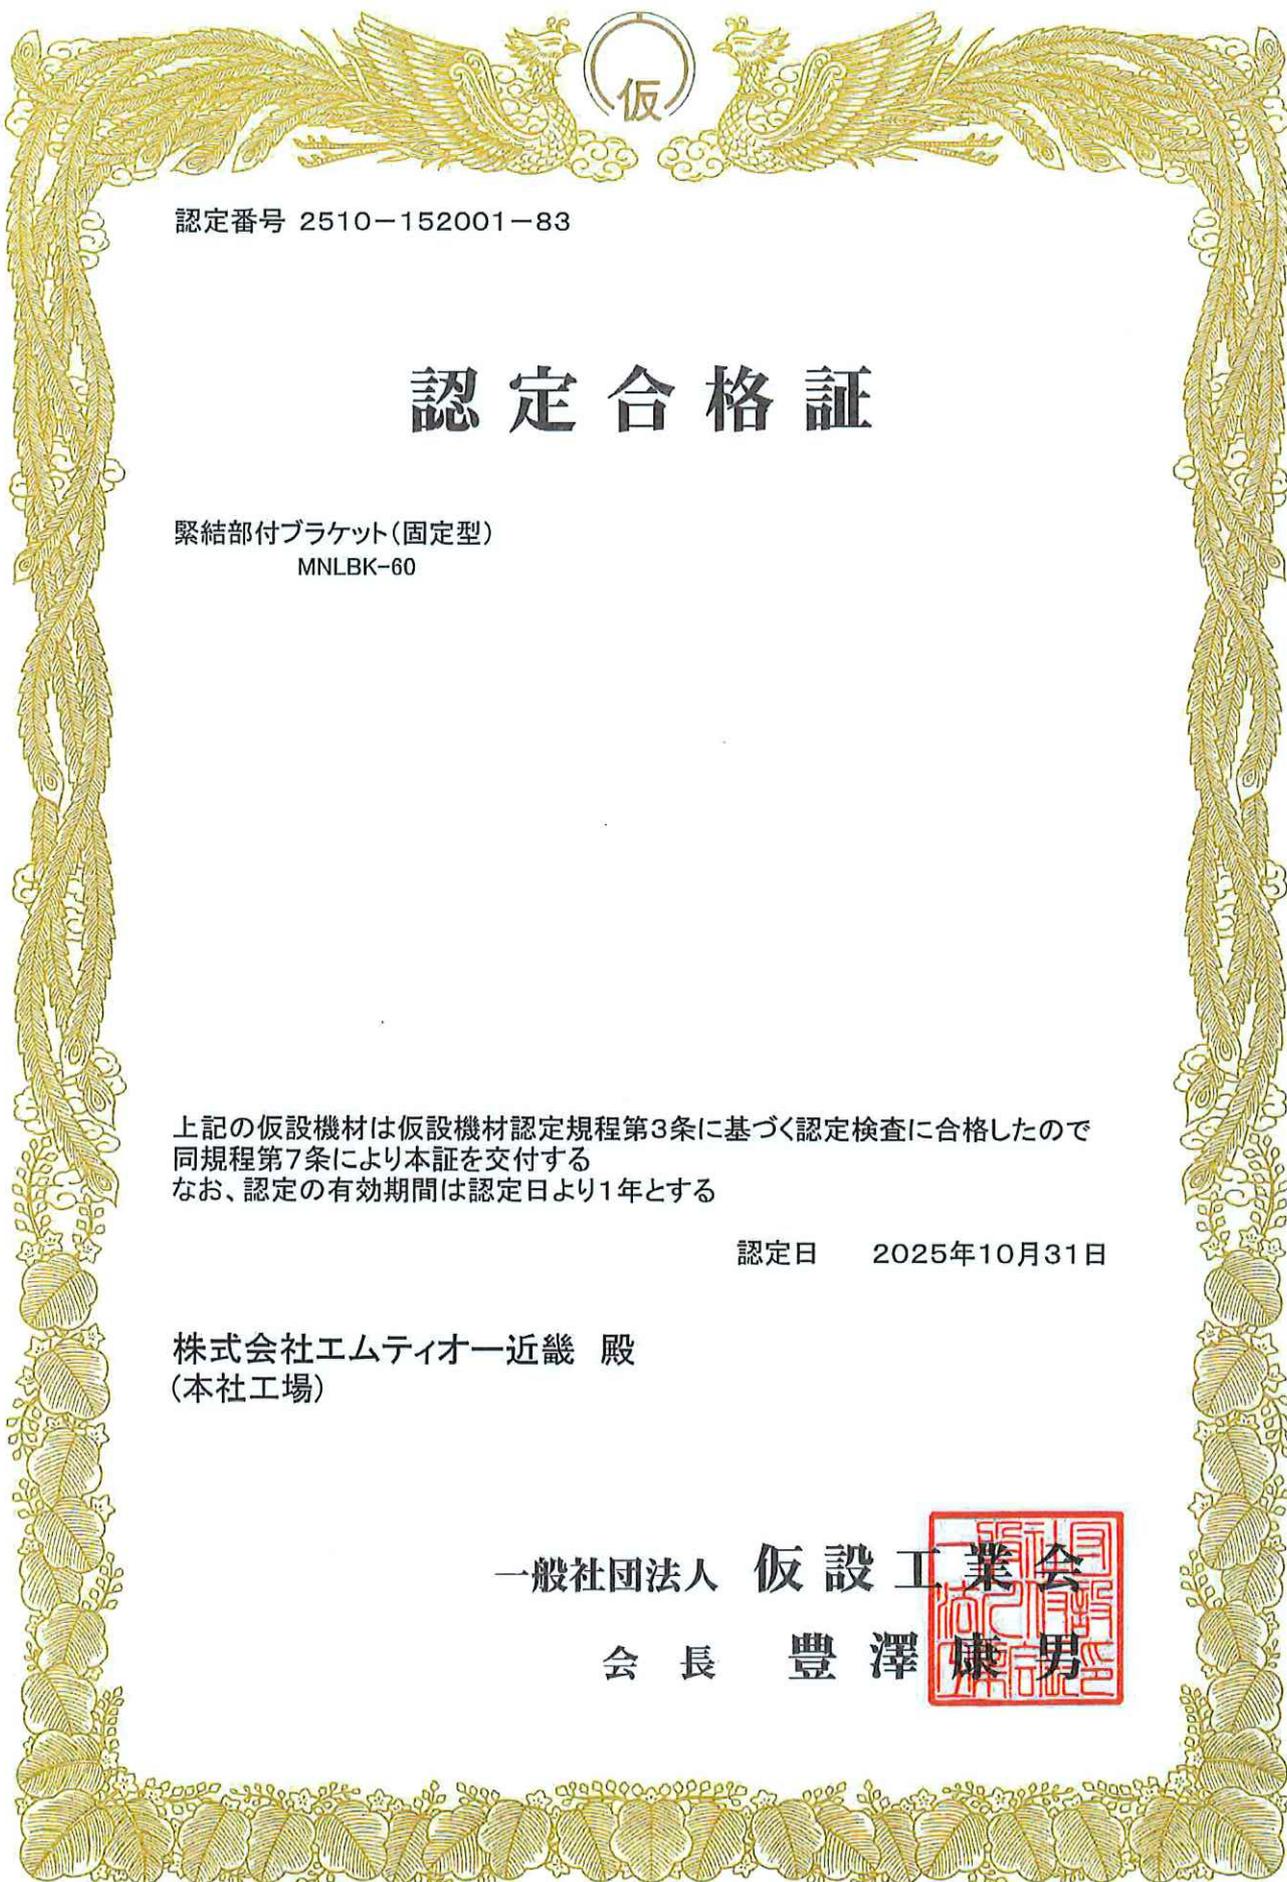

認定番号 2510-152001-83

認定合格証

緊結部付ブラケット(固定型)
MNLBK-60

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2025年10月31日

株式会社エムティオー近畿 殿
(本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2510-152001-8302

発行日 : 2025年10月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 田中 良男



- 申請者 株式会社エムティオー近畿
- 工場名 本社工場
- 種類、型式及び数量 緊結部付ブラケット(固定型)MNLBK-60 8枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2025年10月2日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX


供試体組 No.	1				2				平均値
	1	2	3	4	5	6	7	8	
供試体 No.									
強度[kN]	42.1				44.7				43.4
認定基準による値	強度 27.0 kN 以上				平均値 30.0 kN以上				

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし

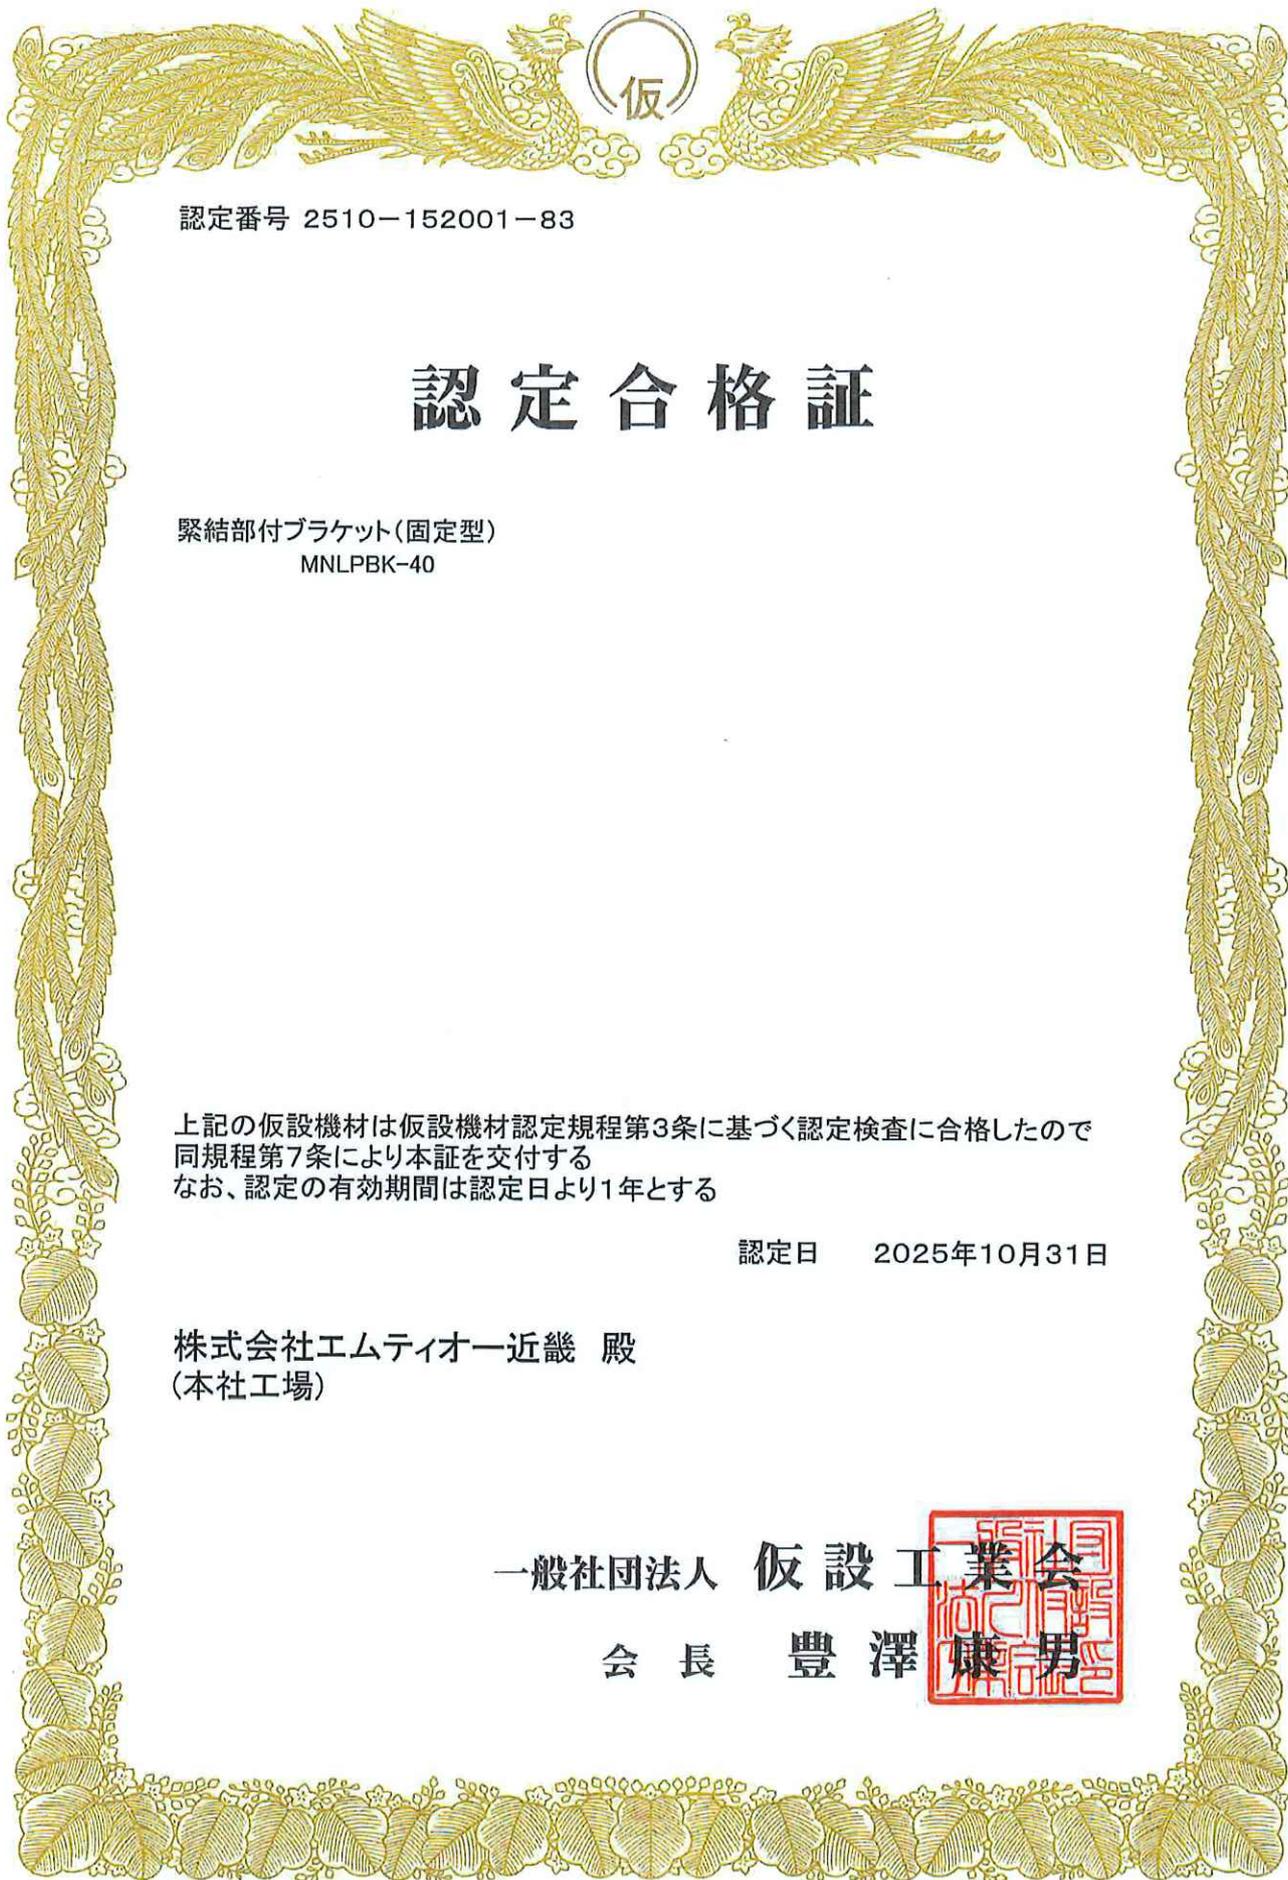

認定番号 2510-152001-83

認定合格証

緊結部付ブラケット(固定型)
MNLPBK-40

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2025年10月31日

株式会社エムティオー近畿 殿
(本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男





試験番号 2510-152001-8303

発行日:2025年10月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会 長



- 申請者 株式会社エムティオー近畿
- 工場名 本社工場
- 種類、型式及び数量 緊結部付ブラケット(固定型)MNLPBK-40 8枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2025年10月2日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX


供試体組 No.	1				2				平均値
	1	2	3	4	5	6	7	8	
供試体 No.									
強度[kN]	51.9				52.0				51.9
認定基準による値	強度 27.0 kN 以上				平均値 30.0 kN以上				

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし

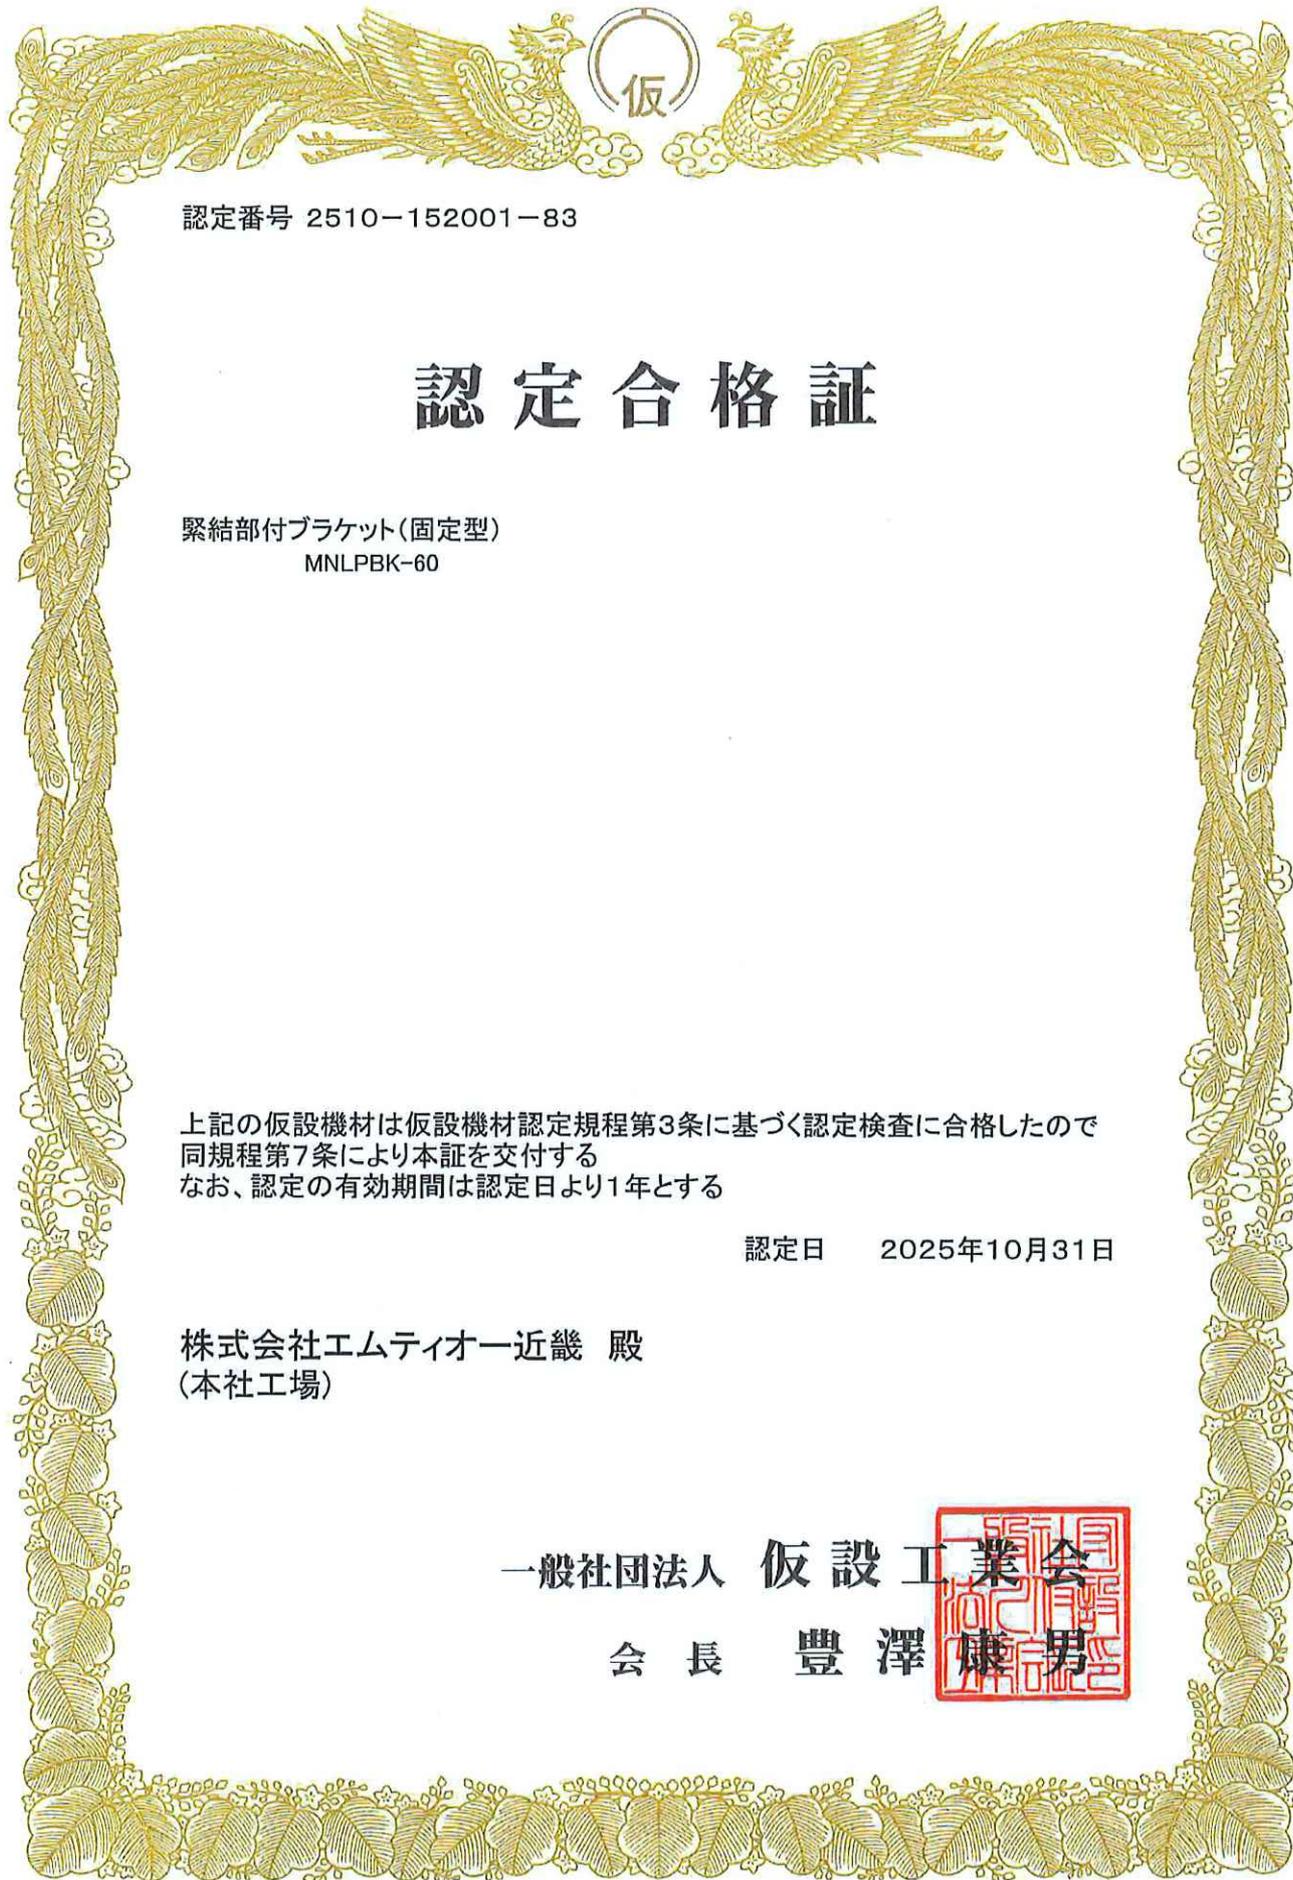

認定番号 2510-152001-83

認定合格証

緊結部付ブラケット(固定型)
MNLPBK-60

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2025年10月31日

株式会社エムティオ一近畿 殿
(本社工場)

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男





試験番号 2510-152001-8304

発行日 : 2025年10月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会 長 榎 康 男



- 申請者 株式会社エムティオー近畿
- 工場名 本社工場
- 種類、型式及び数量 緊結部付ブラケット(固定型)MNLPBK-60 8枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」

5 試験実施日 2025年10月2日

6 試験場所 大阪試験所

7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体組 No.	1				2				平均値
	1	2	3	4	5	6	7	8	
供試体 No.									
強度[kN]	38.7				43.1				40.9
認定基準による値	強度 27.0 kN 以上				強度 27.0 kN 以上				平均値 30.0 kN以上

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし



認定番号 2510-152001-90

認定合格証

くさび緊結式足場用先行手すり

MSC-1829

(MSC-1524

MSC-1219

MSC-914

MSC-610

MSC-1800

MSC-1500

MSC-1200

MSC-900

MSC-600)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2025年10月31日

株式会社エムティオー近畿 殿
(本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男





試験番号 2510-152001-9001

発行日：2025年10月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊 勇



- 1 申請者 株式会社エムティオー近畿
- 2 工場名 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 くさび緊結式足場用先行手すり MSC-1829 24枚
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 5 試験実施日 2025年10月8日
- 6 試験場所 東京試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 水平移動量及び強度試験

供試体 No.		1	2	3
30kgの重りをつり下げた時の水平移動量[mm]		26	24	28
100kgの重りをつり下げた時の破壊の有無		無	無	無
認定基準による値	水平移動量	100mm以下		
	強度	水平移動量が45cm以下で、かつ重りを30秒間保持できること		

(2)-2 落下阻止性能試験

2-1 前踏み側(中央部)への落下試験

供試体 No.		4	5	6
100kgの重すいを落下させた時の落下阻止の有無		有	有	有
認定基準による値		重すいの落下を阻止でき、かつ、重すい下端の、作業床からの垂下量が3.75m以下であること		

2-2 前踏み側(端部)への落下試験

供試体 No.		7	8	9
100kgの重すいを落下させた時の落下阻止の有無		有	有	有
認定基準による値		重すいの落下を阻止でき、かつ、重すい下端の、作業床からの垂下量が3.75m以下であること		

2-3 妻側への落下試験

供試体 No.	10	11	12
100kgの重すいを落下させた時の 落下阻止の有無	有	有	有
認定基準による値	重すいの落下を阻止でき、かつ、 重すい下端の、作業床からの 垂下量が3.75m以下であること		

(2)-3 水平抵抗力試験

200kN 圧縮試験機 IP-20R-V32

供試体組 No.	1	2	3	平均値
供試体 No.	13,14,15,16	17,18,19,20	21,22,23,24	
強度[kN]	34.0	32.9	33.6	33.5
認定基準による値	強度 12.0 kN 以上 平均値 13.0 kN以上			

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし